


Hydrantes

ANr.	Description	Poids	Prix
P2400	Anneau intermédiaire avec prise, montée entre CE et PI, incl. vis et joint		220.00

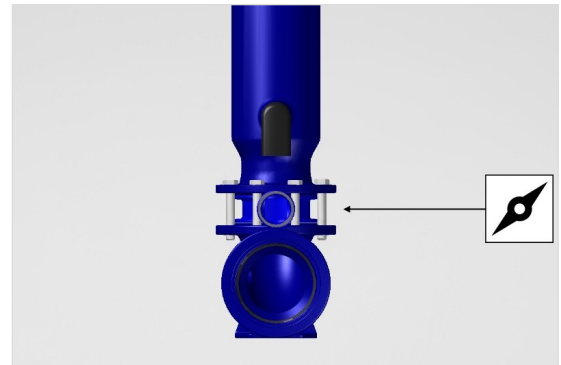

Modèle	Type	Année
6000	PS	1995
6006	PS	1997
PI-ST	PI/HS	1995
PI-DF	PI/HS	2002
PI-Radiatale	PI/HS	2014
4105	PS/PI	1896
4107	PS/PI	1935
7500	PS/PI	1955
7502	PS/PI	1970
1896	PS	1955
7520	HS	1989
5520	HS	1989
5000	PS/PI	1989
5000 S	PS	1997
HV+ 5700	PS/PI	2000
Classic	PS	2004
Vario	PI	2005
hytec	PS	2006
Vario	PI	2007
Vario 2.0	PI	2014
H4 bride	PS/PI	2002
H4 bride	PS/PI	2002
H8370	PS	2019

Propriétés

- Le raccordement d'une hydrante à un bâtiment ou autre permet de réduire la stagnation d'eau dans la conduite d'amenée de l'hydrante quand la circulation de l'eau n'est pas assurée par un réseau bouclé
- La partie inférieure Hinni à bride DN100 peut être rapidement équipée ou déséquippée de l'anneau intermédiaire avec prise G2"
 - Modèle PI-ST: seulement à partir de l'année de production 2002
- Plusieurs possibilités d'orientations sont disponibles (voir annexe)
- L'orientation complète vers l'arrière (AR) et vers l'avant (AV) ne sont pas recommandées (risque de collision avec le panneau arrière de fond de fouille ou d'accrochage entre le raccord et le coude d'entrée à emboîtement)
- L'orientation peut à tout moment être modifiée (retirer les vis – ajuster l'anneau – réintroduire les vis, effectuer le serrage des 8 vis en croix et verrouiller avec un couple de serrage de 60 Nm)
- Hauteur de la construction 50 mm, équivalente à un étalonnage de la partie inférieure réglable de l'hydrante
- Utilisable également sans coude d'entrée (arrivée verticale – directement sur le T de la conduite), les écrous M16 et les vis nécessaires plus longues ne sont pas fournis
- Normalisé pour DN100/PN16 et utilisable dans l'ensemble des constructions de conduite d'eau

Livraison et montage

Disponible sur demande monté à l'usine (ANr. [P2400](#), sinon utiliser l'ANr. [2400](#)), entre la partie inférieure de l'hydrante et le coude d'entrée – merci de préciser l'orientation souhaitée lors de la commande (ANr. 4241 – 4248) dès que l'article P... figure dans le panier.

Textes de soumission CAN

Prise d'hydrante: **CAN 412.857.210**

Exécution: 1347 intérieur + aextérieur émaillé

Anneau intermédiaire avec prise d'eau DN 100, PN16: 857.211

Hinni AG
Gewerbstrasse 18
CH-4105 Biel-Benken (BL)
hinni.ch

Votre contact
Téléphone +41 61 726 66 00
info@hinni.ch

Prix valables à partir de

1 juillet 2020
Prix en CHF, hors TVA légale,
Conditions selon CGVL, CGPI,
Remises et majorations.



INFRA
SERVICES

Hydrantes



Composants

ANr.	Description	Nbre
2400	Anneau intermédiaire avec prise G2" cpl. pour montage entre coude et PI incl. vis et joint	1.000
4243	Montage entre coude et PI - pos. DR	1.000

Montage

Possibilités d'orientation

8 possibilités d'orientations disponibles

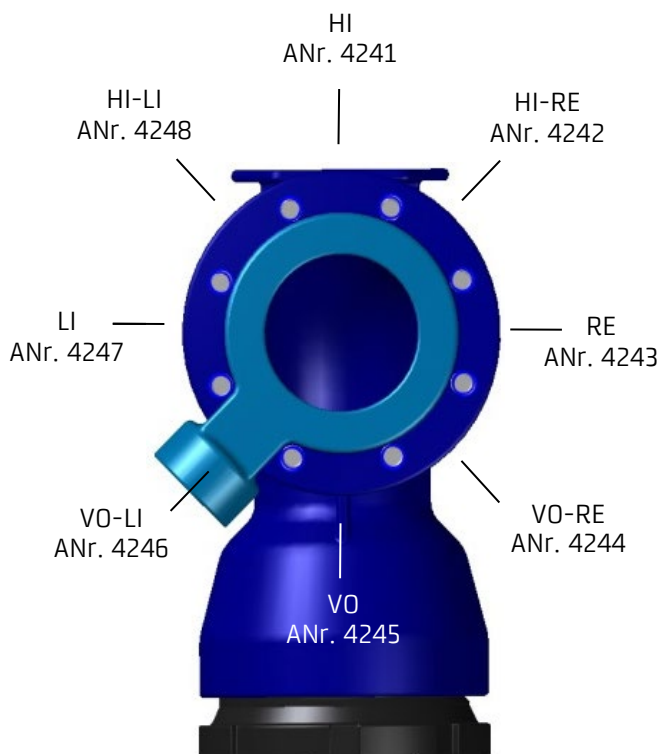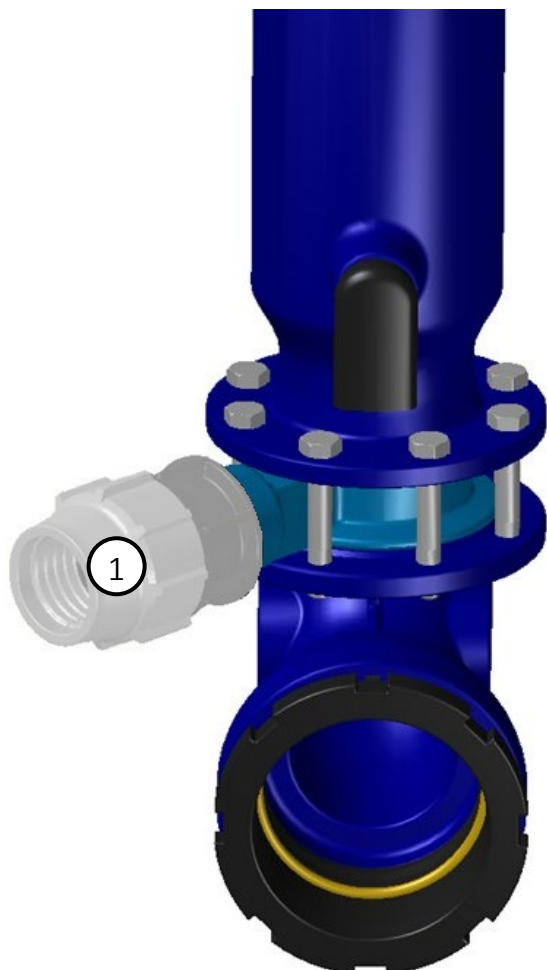

- ① Exemple de raccord (non fourni)
 Tous types de raccords G2", comme par exemple:
- raccord vissable Plasson
 - raccord vissable Isiflo

AV = avant AR = arrière
 GA = gauche DR = droite